


推奨施工方法


1. グリル下部のツマミを手前に引き本体から外し、取り付けの準備をしてください。

⚠ 注意

・外からの強風で作業がしにくい場合がございます。
ストッパーレバーを「閉」にして取り付け作業を行ってください。

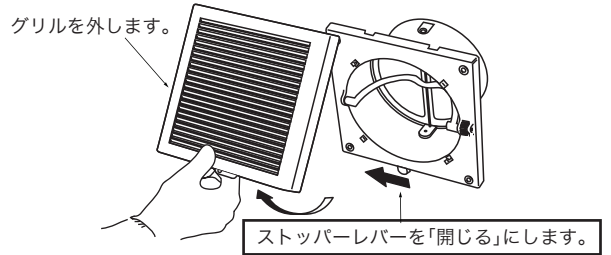


2. 付属のパッキンを本体の差込部に貼ってください。差込部外周に接着剤等を塗布してください。
3. 製品の上下を確認し、本体額縁部を持って、ダクトへ水平に差し込んでください。

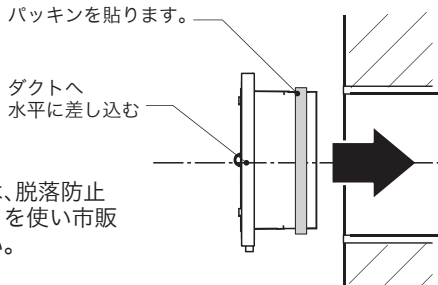



- ※ 本体が十分に固定されない場合は、脱落防止のために本体四隅の取付穴(4ヶ所)を使い市販のネジで確実に固定してください。
- ※ 本体は、水平を維持してください。

風向自由型ガラの取り付け方向を変更することで上下左右に風向きを変えられます。

- ① 本体からグリルを外します。花粉フィルターを外してください。表面から風向自由型ガラの四方を軽く押し取り外します。

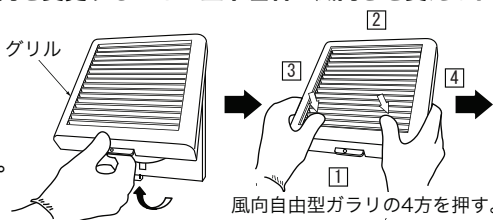


- ② 風向自由型ガラの方向を変え、前面カバーに取り付けます。前面カバー裏側8ヶ所の突起を風向自由型ガラの穴に差し込んでください。花粉フィルターを装着してください。

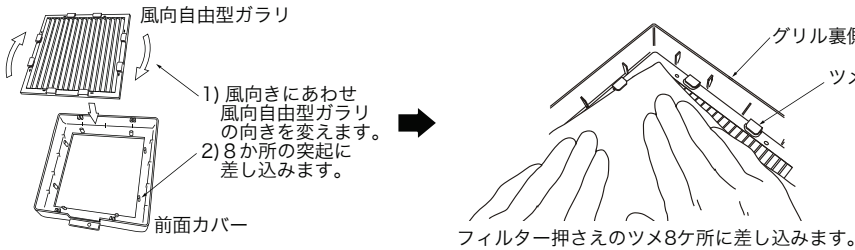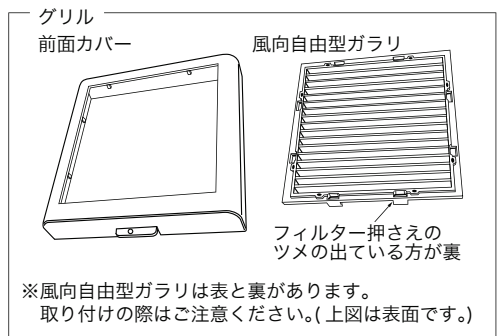

4. グリルの上下を確認し、グリル上部を本体上部に引っ掛け下部を押して取り付けます。最後に、ストッパーレバーを動作状態の「開」にしてください。

- 取り付け完了後は、ストッパーレバーを「開」状態にしてご使用ください。※使いかた参照

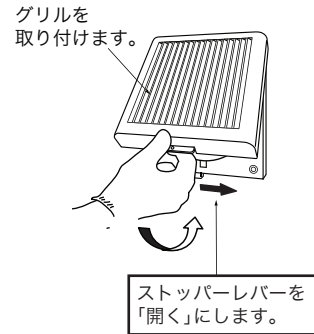

使いかた

この差圧式給気口SY-150FS6-Fは、密閉した室内でレンジフードファンなどによる排気を行った際に気圧差を感知して必要な空気を取り入れるためのものです。

但し、差圧式給気口本体はお客様自身が開閉していただきますようお願いいたします。

ロック機構の操作方法

本体下側のストッパーレバーを「閉」でロックされます。


通常はストッパーレバーを「開」にして使用してください。

但し酸欠を防ぐために、ストッパーを「閉」の状態にしても完全には密閉されない構造になっております。そのため、風の強さ、風向き等によって多少の風が入り込む場合がありますが、故障ではありませんのでご了承下さい。


レンジフードなどを運転中はストッパーレバーを操作しないで下さい。(閉にしないで下さい。)

レンジフード強運転でストッパーレバーを「閉」にされた場合風切音があります。が故障ではありません。

ストッパーレバーは本体下側です。(グリルツマミの後ろ)

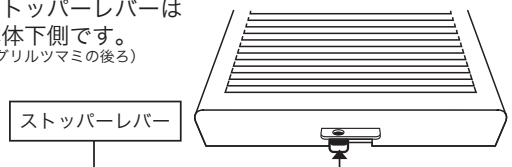

操作手順

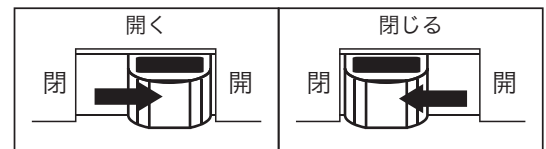

交換フィルターはネット販売しています。 <http://www.sylpha.co.jp>

ご不明な点は下記へお問い合わせください。

換気口・空調用部材専門メーカー 株式会社 **シルファ**

本社・横浜営業所 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964番地20

中部支所 〒464-0851 愛知県名古屋市中千種区今池南29-16 川島第5ビル3F

大阪営業所 〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17 岡田ビル605号

新潟工場 〒953-0117 新潟県新潟市西蒲区植野新田57

TEL 045-546-4445

TEL 052-745-1021

TEL 06-6945-7891

TEL 0256-82-5700