



※取付工事後、必ずこの説明書をお客様にお渡しください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、かならず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



強制

行為を強制・指示する内容があることを示します。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。

対象製品 本説明書は次の製品を対象にしております。お手元の製品をご覧のうえ、お取り扱い方法をご確認ください。

製品型番	材質	形状	50	65	75	75VU	100	100VU	125	150	175	200
MC	SUS304	スリーブキャップ		○								
MCS	SUS304	スリーブキャップ			○	○	○					
EMC	SUS304	スリーブキャップ	○				○	○	○	○	○	○
LHP-MC	SUS304	フード付スリーブキャップ			○		○					

工事店様へ



注意



手袋

取り扱いの際は、手袋をしてください。（材料の切り口や角だけがをすることがあります）



取付方法

取り付けの際は、躯体等強度の十分な所へ確実に取り付け、コーキング、ネジなどでしっかり固定してください。（落下によりケガをしたり、周囲の物品等を破損する恐れがあります）

施工方法 必ずお読みください。

1. 差込の周辺部にコーキングを塗布し、ダクトに挿入します。
(図1：コーキング1)


2. 外周部をコーキングします。(図1：コーキング2)
※EMCは冷媒配管施工の際、コーキングを切り剥がし、ふたを外してください。
MCSは図2のように外周部のみコーキングします。

冷媒配管の取り付け方法

1. ネジを取り、ふたをとります。EMCは外周のコーキングを切ってください。
LHP-MCはフードを取ります。(フードは落下防止のため、ふたを仮止め接着してあります。
フードに付いているふたをドライバーの取っ手で軽くはたき取り外します)
2. 配管とスリーブキャップのすき間をコーキングでふさぎます。
3. LHP-MCはフードを取り付けネジ止めをします。

施工の際は以下の点にご注意ください！

- 施工時の運搬など、お取り扱いには十分注意し、破損・変形のないようにしてください。
- コーキングは柔軟性を保つものをご使用ください。
- 使用後の養生テープは長時間放置しないでください。
- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品がつくと、剥離、変色、錆発生の原因となります。
・タイル仕上の外壁に取り付ける場合、**外壁の酸洗い後**に取り付けてください。
・吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、**吹付塗装後**に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。

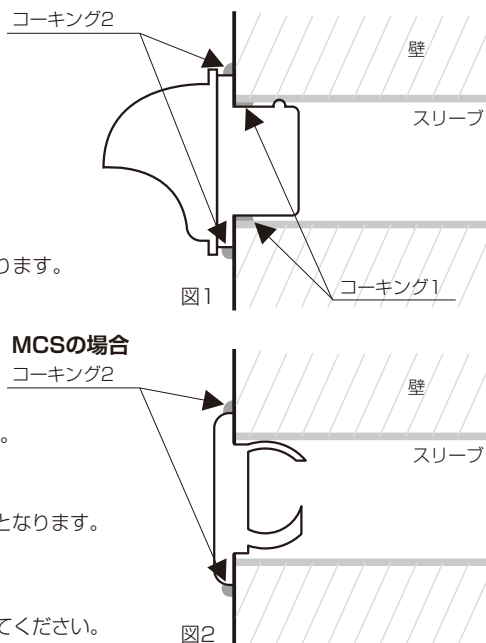

お客様へ

スリーブキャップのふたとビスは必ず保管しておいてください。
エアコンを取り外した際、配管穴をふさぐのに必要となります。