


特定防火設備該当証明書	72°C	第07EG013号	第07EG009号(125φ)	第07EG004号(175・200φ)
	120°C	第07EG014号	第07EG010号(125φ)	第02EG021号(175・200φ)

型 式	寸 法							排 気		排 気
	A	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)	直管相当長(m)
RH-100GDE-BL	243	98	194	145	103	38	50	1.4	56	7.0
RH-125GDE-BL	313	123	241	155	98	43	80	1.5	91	9.4
RH-150GDE-BL	313	148	241	155	108	43	55	1.5	127	11.3
RH-175GDE-BL	365	173	300	205	135	53	93	1.1	188	9.6
RH-200GDE-BL	365	198	300	205	133	53	105	1.5	229	15.0

圧力損失曲線

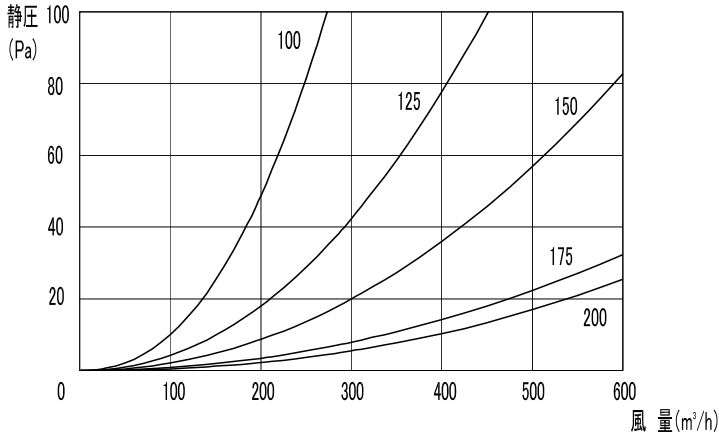

UR再生機構呼称
PSF SUS D

BL 認定番号
VU021116

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ロースは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ロースと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着・シルファームメタリック塗装
品 名	超深型フード	株式会社 シロカ	
型 式	RH-GDE-BL		
承認	検 図	製 図	尺 寸
M.S	K.K	T.A	Free
			H24/11/22
			図 番
			D-A29001