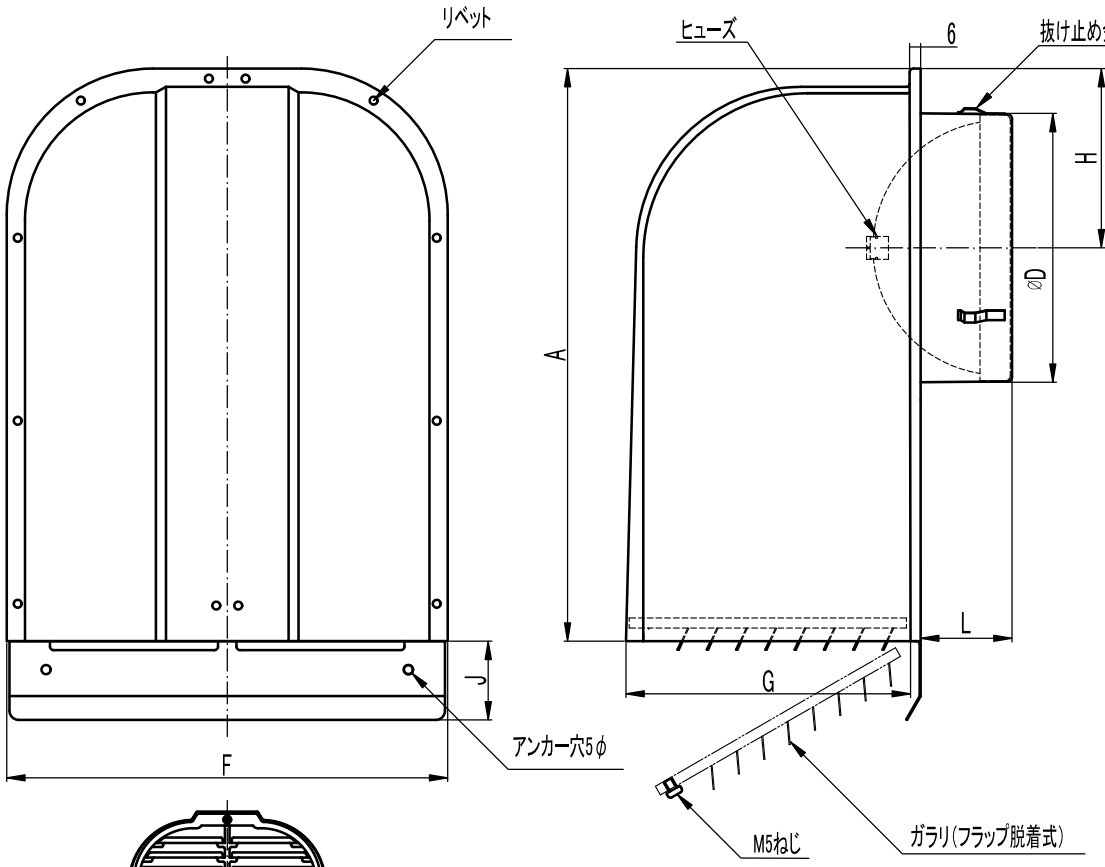




ガラリ詳細図(1:2)

## 圧力損失曲線

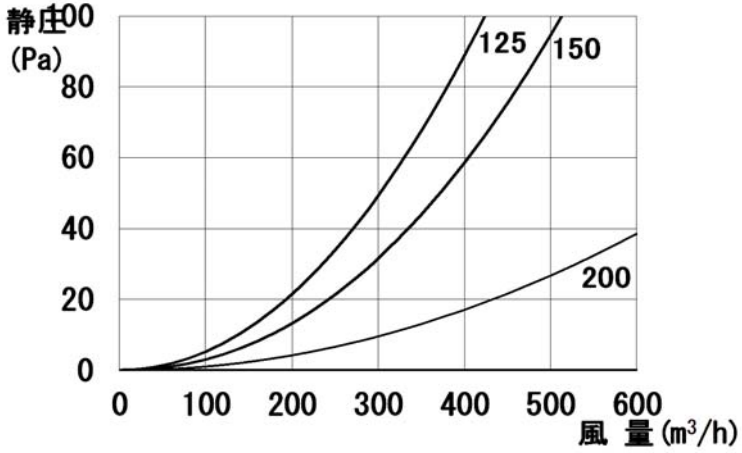


| 型式 | 寸法 | | | | | | | 排気 | | 排気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | D | F | G | H | J | L | 圧力損失係数 | 開口面積(cm²) | 直管相当長(m) |
| RH-125YDE-BL | 313 | 123 | 241 | 155 | 98 | 43 | 50 | 1.7 | 87 | 10.6 |
| RH-150YDE-BL | 313 | 148 | 241 | 155 | 108 | 43 | 50 | 2.4 | 117 | 18.0 |
| RH-200YDE-BL | 365 | 198 | 300 | 205 | 133 | 53 | 54 | 2.3 | 214 | 23.0 |

## 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
   タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
   吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | | | 表面処理 | 標準 カチオン電着+シルファーメタリック塗装 | |
| 品名 | 超深型フード | | | 株式会社 シルファー | | |
| 型式 | RH-YDE-BL | | | | | |
| 承認 | 検図 | 製図 | 尺度 | Free | 図番 | PHC220102 |
| H.S | T.A | C.H | 年月日 | R5/1/4 | | |