


圧力損失曲線

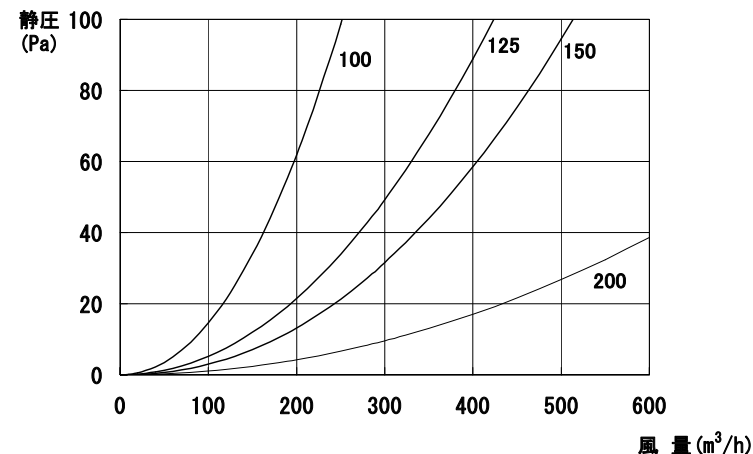

UR再生機構呼称

PSF SUS D

BL認定番号

VU021116

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火タンパー製品は、保守点検ができる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ロースは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ロースと交換してください。

特定防火設備該当証明書

72℃	第07EG013号	第07EG009号(125φ)	第07EG004号(200φ)
120℃	第07EG014号	第07EG010号(125φ)	第02EG021号(200φ)

型 式	寸 法							排 気		排 気
	A	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)	直管相当長(m)
RH-100YDE-BL	243	98	194	145	103	38	50	2.0	54	10.0
RH-125YDE-BL	313	123	241	155	98	43	80	1.7	87	10.6
RH-150YDE-BL	313	148	241	155	108	43	55	2.4	117	18.0
RH-200YDE-BL	365	198	300	205	133	53	105	2.3	214	23.0

材 質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファームトリック塗装		
品 名	超深型フード			株式会社 シロカ			
型 式	RH-YDE-BL						
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番	D-A90001	
M.S	N.S	T.A	尺 寸	H24/11/30			